s With ☺ Lowering of T.W. Assembly at Ahiroula T.W. Basti

...ling/Lowering - 132/120 | T.W. Assembly Size - 200X200 m.m

...re Size - 550X550 m.m | Reccomanded Discharge - 500 L.P.M.

S.W.L. - 3.70 m | D.O.L. - 20/12/20

Logging Report

10.00 1. 18 - 22 ⇒ 4
2. 28 - 40 ⇒ 12
11.00 3. 43 - 46 ⇒ 3
4. 50 - 55 ⇒ 5
12 5. 73 - 86 ⇒ 13
6. 89 - 93 ⇒ 4
13.00 7. 100 - 107 ⇒ 7
8. 115 - 122 ⇒ 7

Strata as per Actual

0 - 15 m clay
15.00 15 - 20 F. Sand
20 - 30 clay
30 - 40 F. Sand
16.00 40 - 46 Sandy clay
46 - 50 F. Sand
17.00 50 - 58 Sandy clay
58 - 72 clay
72 - 87 F. to M. Sand
18.00 87 - 89 Clay
89 - 94 F. to M. Sand
19.00 94 - 114 Clay + Kankar
114 - 123 F. to M. Sand
Eve. 123 - 135 clay

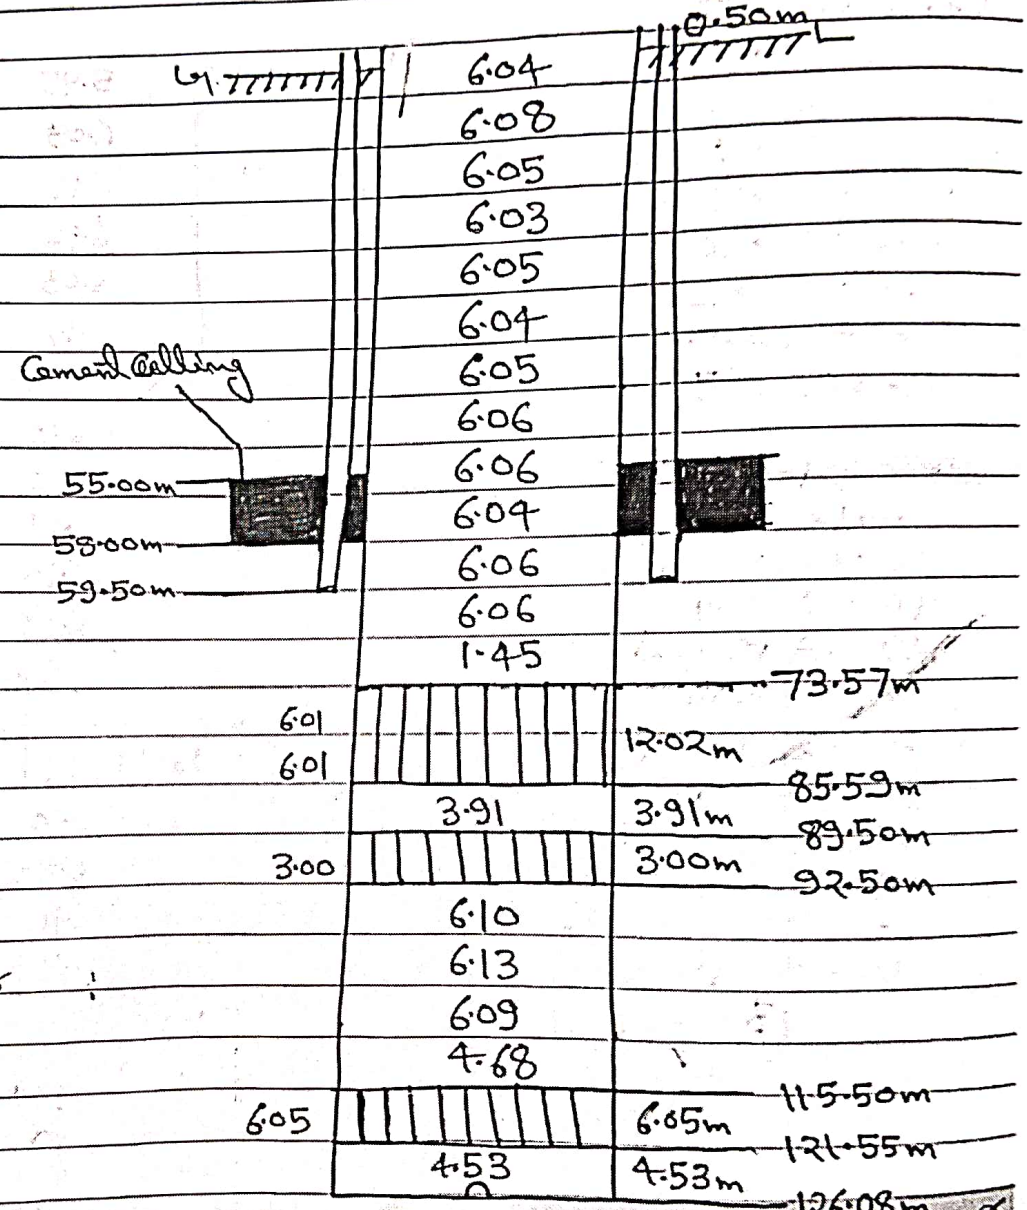

AGL (+) 0.50m

Total ⇒ 126.58m

DECEMBER

M		7	14	21	28
T	1	8	15	22	29
W	2	9	16	23	30
T	3	10	17	24	31
F	4	11	18	25	
S	5	12	19	26	
S	6	13	20	27	

(M/S J.S. Construction) Contractor | (Sampuranand) J.E. | (Babban Yadav) A.E. | (Adarsh Verma) E.E.

Scanned with CamScanner