



अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), ग्वालियर रोड झाँसी (उ०प्र०)।

Email Add.- eecdupjnjhansi@gmail.com Ph. (O) 0510-2330691

पत्रांक २०६६ / समाचार पत्र / ६५

दिनांक- ०६/०८/२०२६

सेवा मे,



मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय :-

दैनिक अमर उजाला ई-समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक "एक माह से बन्द है, लारौन की जलापूर्ति" की निस्तारण आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक अमर उजाला ई-समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक "एक माह से बन्द है लारौन की जलापूर्ति" के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ग्राम लारौन, जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अनुरक्षित कुरैछा ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित है। ग्राम की जलापूर्ति हेतु ओवर हैड टैंक पर अधिष्ठापन मुख्य बाल्ब खराब हो जाने के कारण विगत ०१ सप्ताह से ग्राम की जलापूर्ति आंशिक रूप से बाधित हो गई थी। वर्तमान में उक्त बाल्ब की मरम्मत कराते हुये ग्राम में निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियमित जलापूर्ति की जा रही है। एक माह से बन्द है, लारौन की जलापूर्ति की शिकायत पूर्णतः निराधार है। ग्राम में की जा रही जलापूर्ति के फोटोग्राफ चस्पा है।

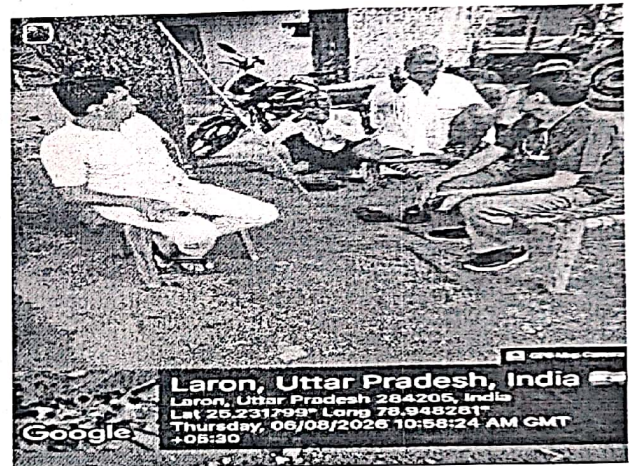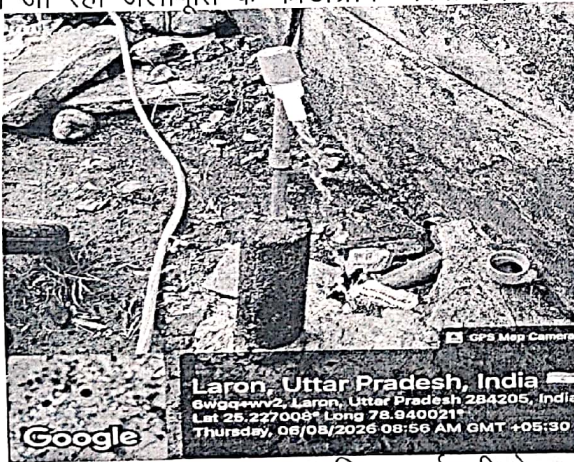

अतः आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(मुकेश कुमार सिंह)

अधिकासी अभियन्ता

पृ०सं० संख्या एवं दिनांक यथोपरि -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झाँसी।
2. आयुक्त महोदय, झाँसी मण्डल, झाँसी को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), झाँसी।
4. जिलाधिकारी महोदय, झाँसी को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
5. अपर जिलाधिकारी (न.ग.), झाँसी।
6. जिला सूचना अधिकारी, झाँसी।
7. मैसर्स आई.एच.पी. कम्प. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि योजना में सम्मिलित समस्त ग्रामों में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करे।

अधिकासी अभियन्ता