



अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), डोडाघाट ललितपुर।

Phone No. :- 05176-276732 Email Add.:- pmjalltp@gmail.com

पत्रांक 2337 / W-29 / 228 दिनांक:- 18-8-2026

सेवा में


जिलाधिकारी महोदय,
ललितपुर।

विषय - समाचार पत्र में प्रकाशित खबर "सजनाम बांध की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज से हजारों लीटर पानी बर्बाद" सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला ललितपुर के दिनांक 14.08.2026 में प्रकाशित खबर "सजनाम बांध की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज से हजारों लीटर पानी बर्बाद" के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सजनाम बांध से पेयजल आपूर्ति हेतु बिछायी गयी पाइपलाइन में लीकेज होना, दर्शाया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डोंगराकलां ग्राम समूह पेयजल योजना का इण्टेक वैल सजनाम बांध पर बना हुआ है। इण्टेक वैल से ग्राम कोकटा स्थित डब्ल्यू0टी0पी0 बिछायी गयी राइजिंग मैन पाइपलाइन में Rubber Packing फटने के कारण जल का रिसाव हो रहा था। जिसकी मरम्मत करा दी गयी है, योजना अन्तर्गत नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

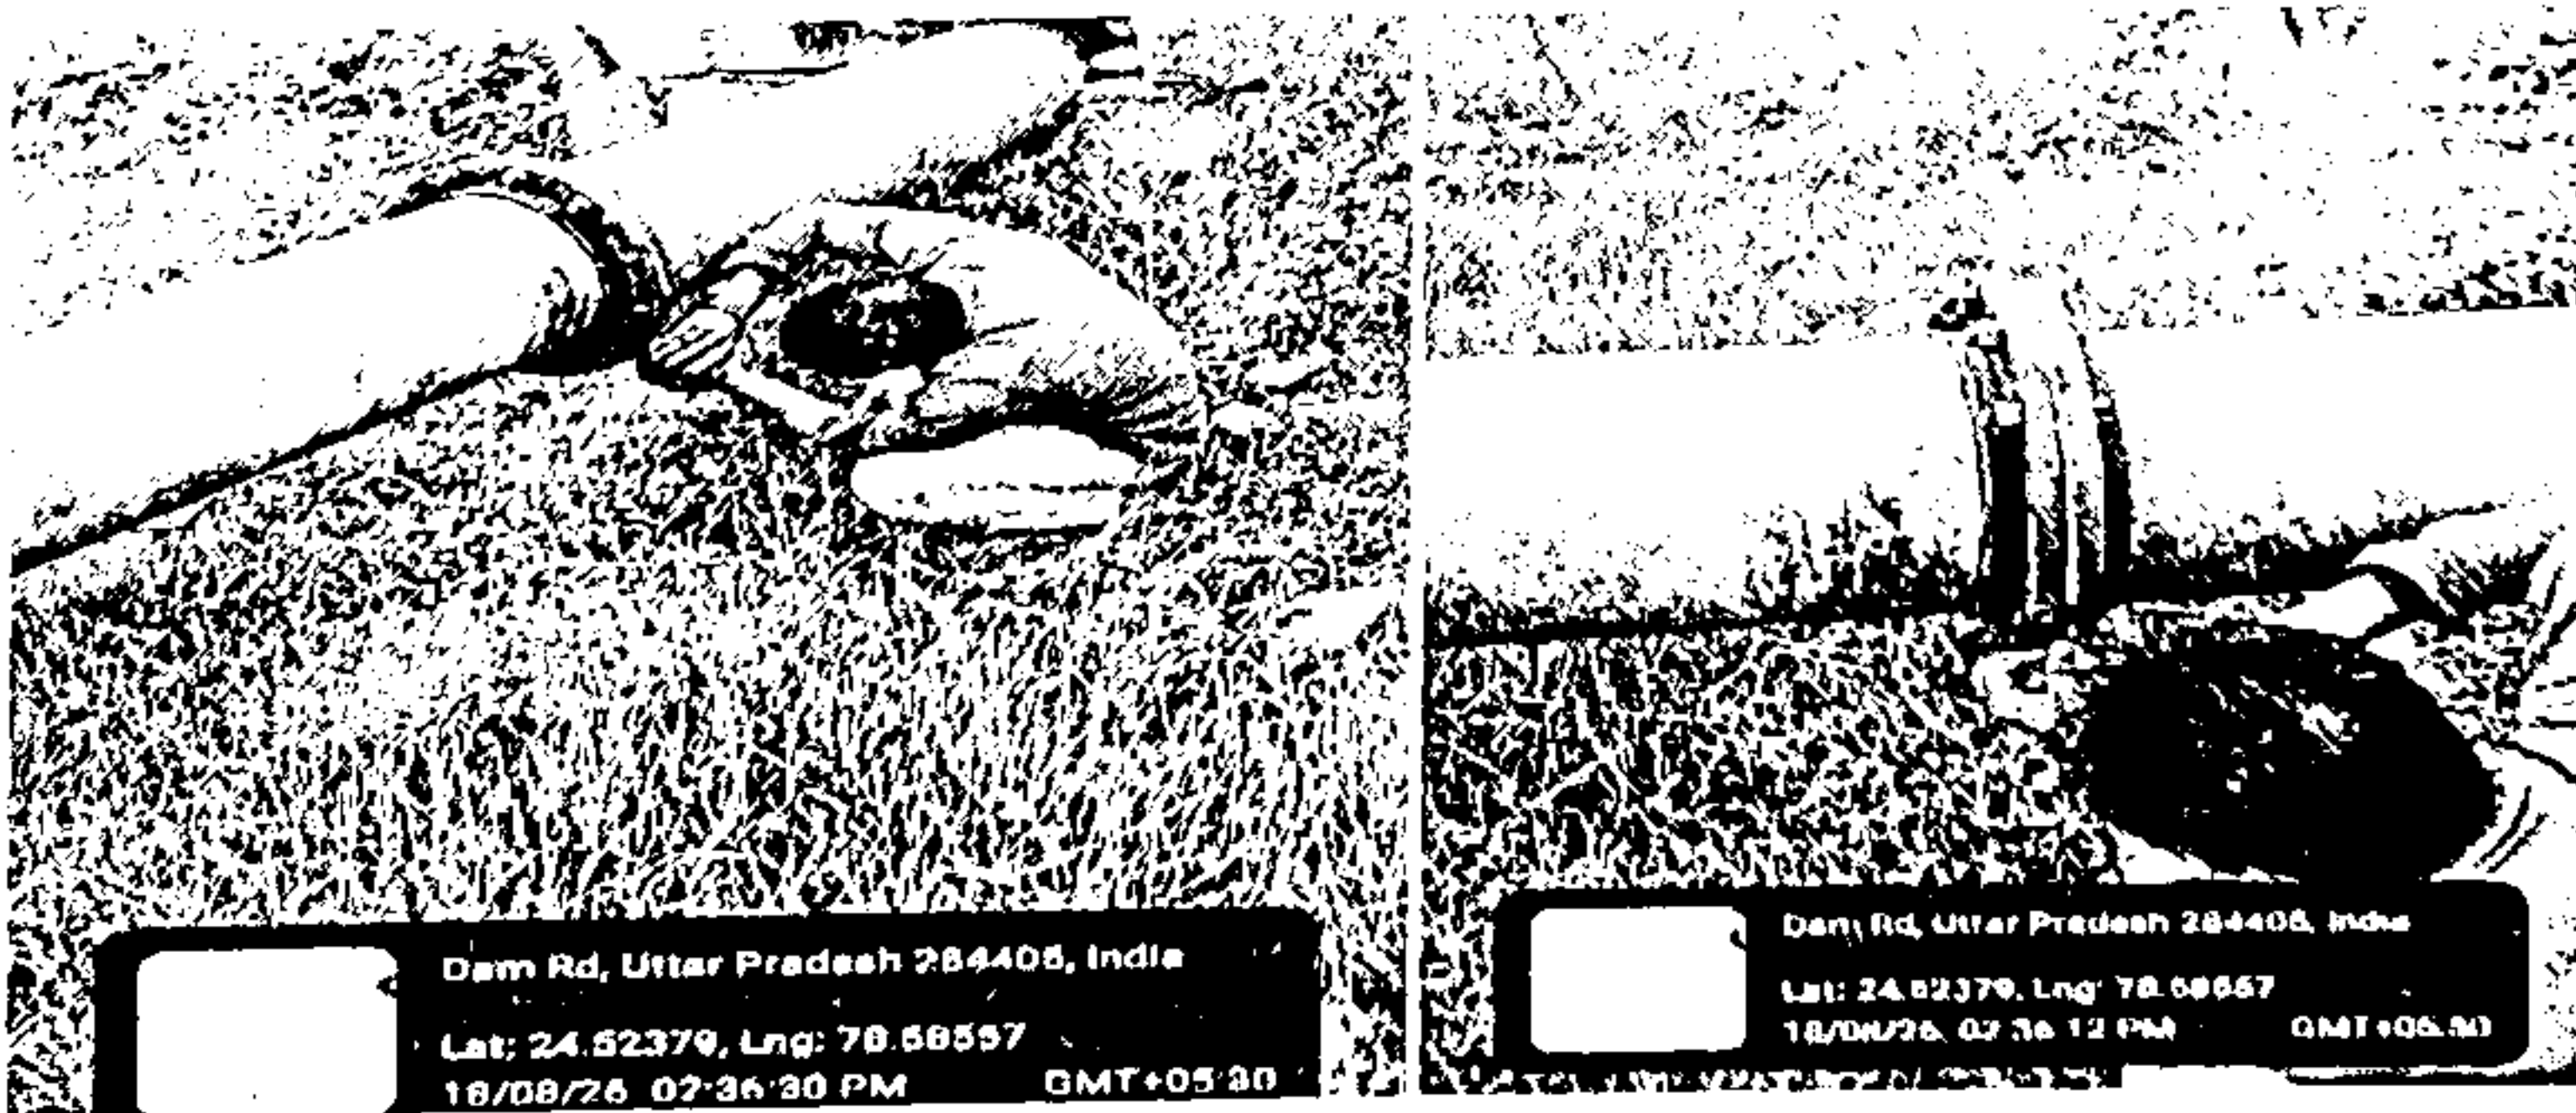

अतः उक्त शिकायत को अपने स्तर से निक्षेपित करने की कृपा करें।

भवदीय

E-mail
18.08.2026

(अरुण कुमार बौद्ध)
अधिशाली अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) झांसी।
2. मुख्य विकास अधिकारी, ललितपुर।
3. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, ललितपुर।
4. जिला सूचना अधिकारी, ललितपुर।

अधिशाली अभियन्ता