



उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),

मंझनपुर, कौशाम्बी- 212207

पत्रांक : 3922/

11-8

/ 74

दिनांक :

14/07/26

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
कौशाम्बी।


विषय—

समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित समाचार "तीन दिन से सूखा नल पानी को तरसे ग्रामीण" की निस्तारण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित समाचार "तीन दिन से सूखा नल पानी को तरसे ग्रामीण" पत्र कतरन प्राप्त हुआ है, के सन्दर्भ में सादर अवगत कराना है कि जनपद में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड— चायल की ग्राम पंचायत— जलालपुर शाना में निर्मित पेयजल योजना से जलापूर्ति की जा रही थी। परन्तु योजना की मुख्य पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण जलापूर्ति बाधित हुयी थी, जिसे मरम्मत कराकर जलापूर्ति बहाल कर दी गयी है (फोटोग्राफ संलग्न)। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि ग्राम पंचायतों में अधिष्ठापित खराब हैण्डपम्पों के रिबोर/मरम्मत का कार्य जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी के स्तर से कराया जाना है।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

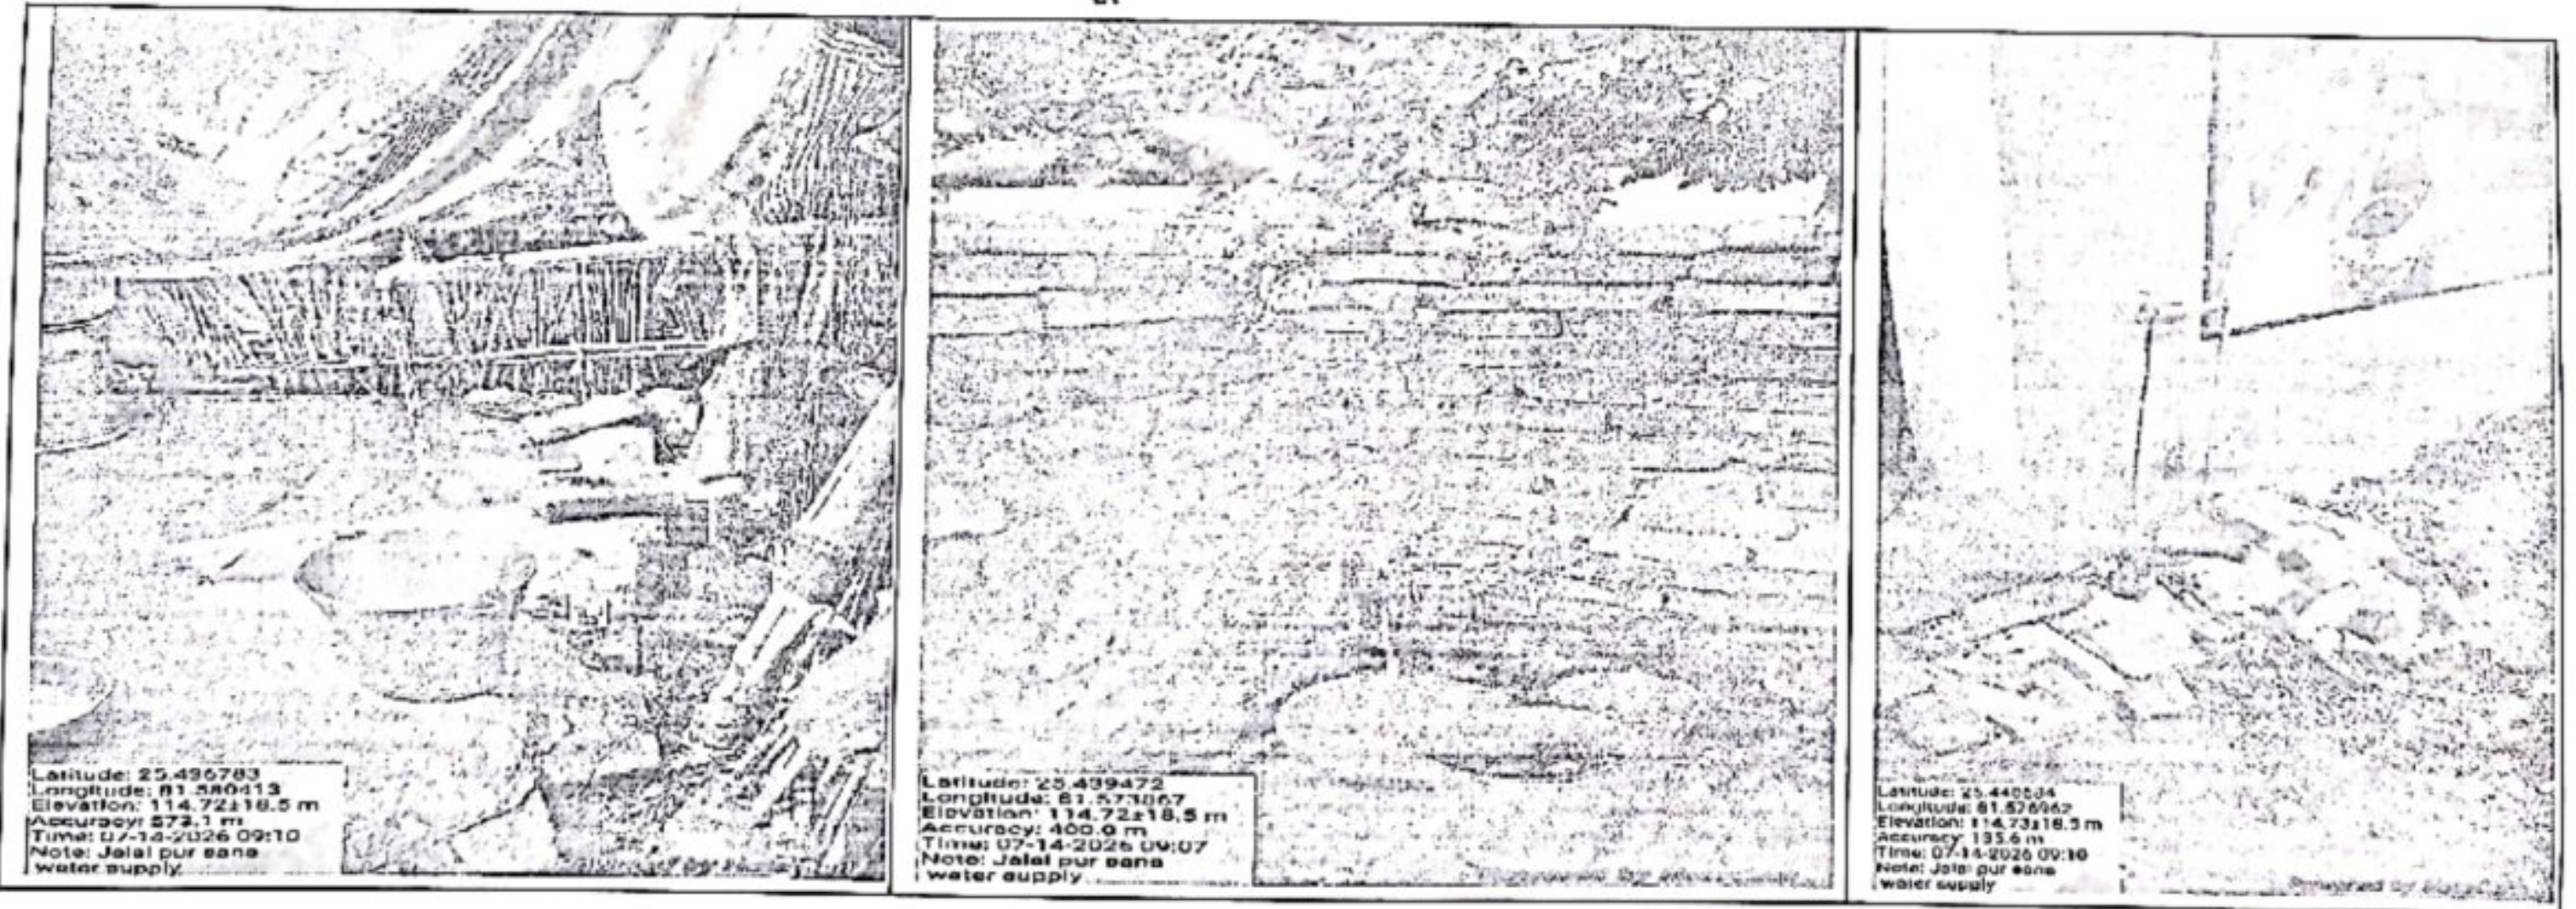

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि—

1. अधिशाली निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, महोदय कौशाम्बी।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी।
5. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी।

अधिशाली अभियन्ता



Latitude: 25.436783
Longitude: 81.580413
Elevation: 114.72±18.5 m
Accuracy: 573.1 m
Time: 07-14-2026 09:10
Note: Jalal pur sana
water supply

Powered by NoteCam



Latitude: 25.439472
Longitude: 81.573867
Elevation: 114.72±18.5 m
Accuracy: 400.0 m
Time: 07-14-2026 09:07
Note: Jalal pur sana
water supply

Powered by NoteCam

