



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जलनिगम(ग्रामीण)
पनकी राँ वाटर इन्टेक परिसर, अर्मापुर,
कालपी रोड, कानपुर नगर-208009

दूरभाष: 9473942735
Email ID: ee2pdjalnigamknp@yahoo.in

पत्रांक: 1973 /W-13 /251

दिनांक 05/06/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित खबर "संपूर्ण समाधान दिवस में 108 शिकायतें दर्ज: कानपुर में जल जीवन मिशन की कमियों पर संबंधित अधिकारियों को लगाई फटकार" के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में 18 अप्रैल 2026 को प्रकाशित खबर (ग्राम प्रधान सुदीप शिवहरे ने जल जीवन मिशन के तहत प्रतापपुर-नरवल क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की खराब मरम्मत का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि सड़कें जगह-जगह धंस गई हैं और बोरवेल पर लगे जनरेटरों के लिए डीजल की व्यवस्था न होने से जलापूर्ति बाधित हो रही है और पूर्व प्रधान नीरज ने ग्राम पंचायत तिसौरा (पोस्ट पालहेपुर) में अधूरी पड़ी पानी की टंकी के निर्माण कार्य को लेकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य रुकने के कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है।) के सम्बन्ध में लिखा गया है।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि दिनांक 18.04.26 को आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्यतः दो गांव का निरीक्षण कर अवगत कराने को कहा गया था। शिकायत सं० 1- प्रथम शिकायत ग्राम प्रधान सुदीप शिवहरे ने जल जीवन मिशन के तहत प्रतापपुर (नरवल) क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के बाद खराब सड़कों की मरम्मत का मुद्दा उठाया। तथा प्रांगण में लगे डीजी सेट पर डीजल की व्यवस्था न होने से जलापूर्ति बाधित हो रही है। उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी ने ग्राम प्रधान के साथ योजना का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया है कि उक्त योजना द्वारा विगत डेढ़ वर्ष से जलापूर्ति की जा रही है तथा गांव की कुछ गलियों में खरंजे धंसे हुये पाये गये। जो कि बरसात होने के उपरांत सेटल हुए थे। उन गड्ढों को तत्काल ठीक कराने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित कर दिया गया था जिसके अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा तत्काल गड्ढे ठीक करा दिये गये (फोटोग्राफ संलग्न)।

जलकल प्रांगण में स्थापित डीजी सेट में डीजल भराने हेतु निर्देशित किया गया क्योंकि यह योजना विद्युत आधारित है इसलिए विद्युत आपूर्ति न होने के समय डीजी सेट चलाना नितांत आवश्यक है। कार्यदायी संस्था द्वारा संदर्भित योजना पर 20 लीटर डीजल तत्काल भरवा दिया गया। इस प्रकार ग्राम प्रधान द्वारा की गई शिकायत का अनुपालन करा दिया गया।

शिकायत सं० 2- ग्राम पंचायत तिसौरा के ग्राम प्रधान श्री नीरज द्वारा गांव में अधूरी पड़ी पानी की टंकी के निर्माण को लेकर शिकायत की गयी। जिसके अनुपालन में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को तत्काल ग्राम पंचायत तिसौरा में की गयी शिकायत के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण कराने हेतु भेजा गया। सहायक अभियन्ता द्वारा आगत कराया गया है कि गांव में विगत 1 वर्ष से आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है। तथा पेयजल

योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन अवर जलाशय का कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण कर स्लैब डाल दी गयी है। जिस पर Zn-Al सीट लगी हुई थी परंतु डी0आई0 फिटिंग का कार्य अधूरा था। जिसको पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया जिसके फलस्वरूप डी0आई0 फिटिंग का कार्य प्रगति पर है योजनातर्गत कुछ स्थानों तक जलापूर्ति न होने का मुख्य कारण अवर जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति न हो पाया गया। जैसे ही डी0आई0 फिटिंग और राइजिंग मेन का काम पूर्ण होगा तो समस्त ग्रावासियों को सुचारु रूप से जलापूर्ति प्राप्त होगी।

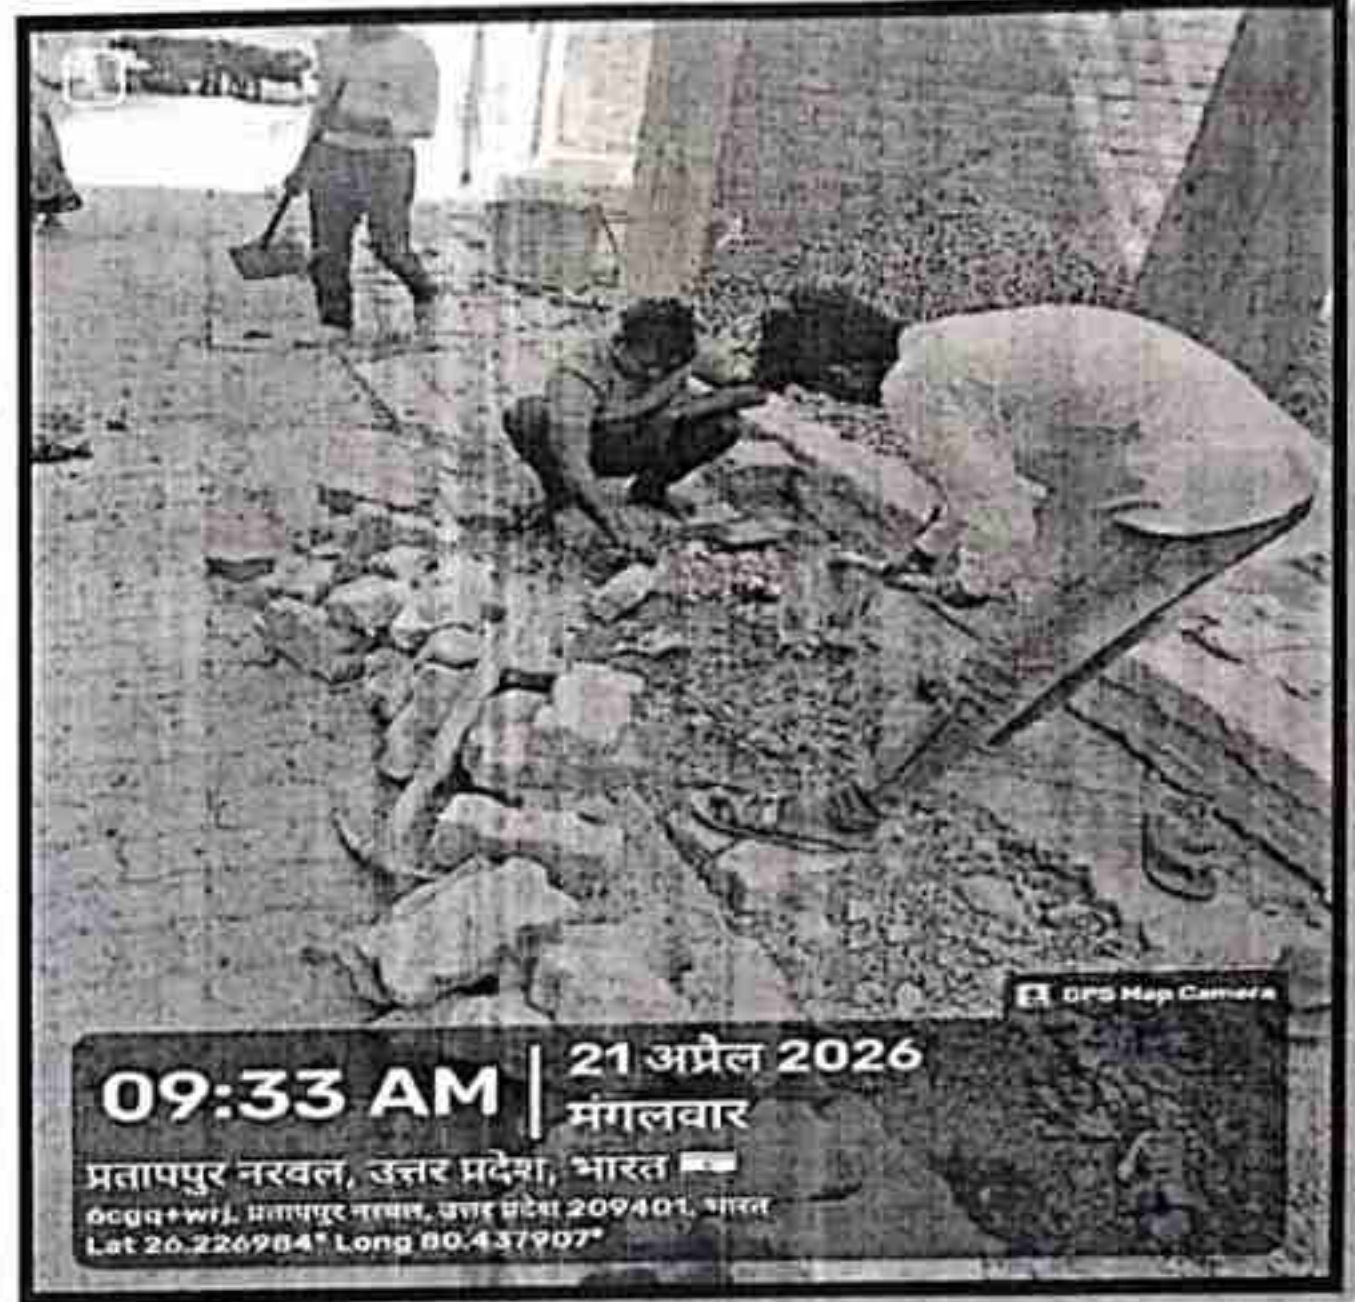

भवदीय

(एम0 के0 सिंह)
अधिशाली अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
4. मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।


अधिशाली अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
खण्ड कार्यालय, उत्तर प्रदेश जलनिगम(ग्रामीण)
पनकी रॉ वाटर इन्टेक परिसर, अर्मापुर,
कालपी रोड, कानपुर नगर-208009

दूरभाष: 9473942735
Email ID: ee2pdjalnigamknp@yahoo.in

पत्रांक: 1973/W-13 /251

दिनांक 05/06/2026

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय: दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में प्रकाशित खबर "संपूर्ण समाधान दिवस में 108 शिकायतें दर्ज: कानपुर में जल जीवन मिशन की कमियों पर संबंधित अधिकारियों को लगाई फटकार" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक भास्कर समाचार पत्र के ऑनलाइन संस्करण में 18 अप्रैल 2026 को प्रकाशित खबर (ग्राम प्रधान सुदीप शिवहरे ने जल जीवन मिशन के तहत प्रतापपुर-नरवल क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़कों की खराब मरम्मत का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि सड़कें जगह-जगह धंस गई हैं और बोरवेल पर लगे जनरेटरों के लिए डीजल की व्यवस्था न होने से जलापूर्ति बाधित हो रही है और पूर्व प्रधान नीरज ने ग्राम पंचायत तिसौरा (पोस्ट पालहेपुर) में अधूरी पड़ी पानी की टंकी के निर्माण कार्य को लेकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य रुकने के कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है।) के सम्बन्ध में लिखा गया है।


उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 18.04.26 को आयोजित तहसील दिवस में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुख्यतः दो गांव का निरीक्षण कर अवगत कराने को कहा गया था।

शिकायत सं0 1- प्रथम शिकायत ग्राम प्रधान सुदीप शिवहरे ने जल जीवन मिशन के तहत प्रतापपुर (नरवल) क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के बाद खराब सड़कों की मरम्मत का मुद्दा उठाया। तथा प्रांगण में लगे डीजी सेट पर डीजल की व्यवस्था न होने से जलापूर्ति बाधित हो रही है। उक्त के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी ने ग्राम प्रधान के साथ योजना का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया है कि उक्त योजना द्वारा विगत डेढ़ वर्ष से जलापूर्ति की जा रही है तथा गांव की कुछ गलियों में खरंजे धंसे हुये पाये गये। जो कि बरसात होने के उपरांत सेटल हुए थे। उन गड्ढों को तत्काल ठीक कराने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित कर दिया गया था जिसके अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा तत्काल गड्ढे ठीक करा दिये गये (फोटोग्राफ संलग्न)।

जलकल प्रांगण में स्थापित डीजी सेट में डीजल भराने हेतु निर्देशित किया गया क्योंकि यह योजना विद्युत आधारित है इसलिए विद्युत आपूर्ति न होने के समय डीजी सेट चलाना नितांत आवश्यक है। कार्यदायी संस्था द्वारा संदर्भित योजना पर 20 लीटर डीजल तत्काल भरवा दिया गया। इस प्रकार ग्राम प्रधान द्वारा की गई शिकायत का अनुपालन करा दिया गया।

शिकायत सं0 2- ग्राम पंचायत तिसौरा के ग्राम प्रधान श्री नीरज द्वारा गांव में अधूरी पड़ी पानी की टंकी के निर्माण को लेकर शिकायत की गयी। जिसके अनुपालन में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को तत्काल ग्राम पंचायत तिसौरा में की गयी शिकायत के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण कराने हेतु भेजा गया। सहायक अभियन्ता द्वारा आगत कराया गया है कि गांव में विगत 1 वर्ष से आंशिक रूप से जलापूर्ति की जा रही है। तथा पेयजल

योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन अवर जलाशय का कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण कर स्लैब डाल दी गयी है। जिस पर Zn-Al सीट लगी हुई थी परंतु डी0आई0 फिटिंग का कार्य अधूरा था। जिसको पूर्ण कराने हेतु कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया जिसके फलस्वरूप डी0आई0 फिटिंग का कार्य प्रगति पर है योजनातर्गत कुछ स्थानों तक जलापूर्ति न होने का मुख्य कारण अवर जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति न हो पाया गया। जैसे ही डी0आई0 फिटिंग और राइजिंग मेन का काम पूर्ण होगा तो समस्त ग्रावासियों को सुचारु रूप से जलापूर्ति प्राप्त होगी।

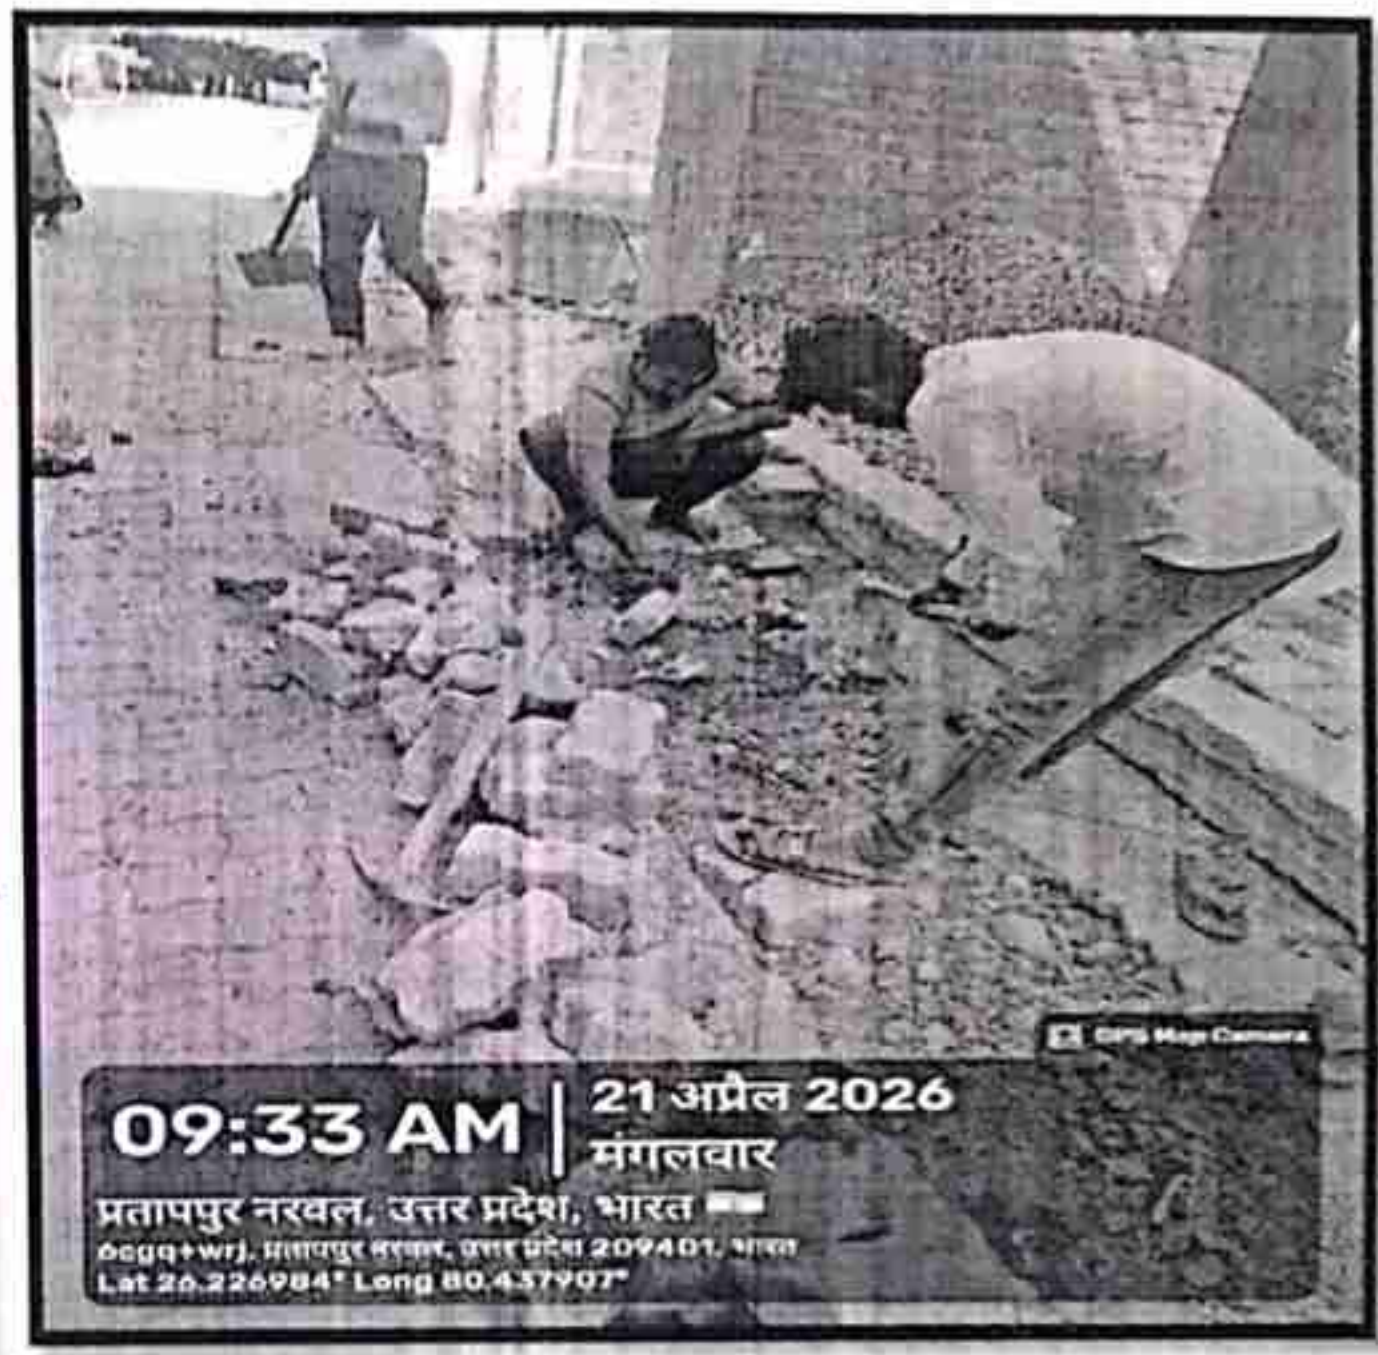

भवदीय

(एम0 के0 सिंह)
अधिशायी अभियन्ता

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. निजी सचिव प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, कानपुर नगर।
4. मुख्य अभियन्ता(का0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।
5. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), कानपुर नगर।

अधिशायी अभियन्ता