



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बरेली।

म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006

पत्रांक 372 / M0 / 48 दिनांक 06.05.2026
सेवा में

प्रबन्ध निदेशक
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषय : शासन से प्राप्त समाचार पत्र की कटिंग पर की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।
महोदय,

बरेली दैनिक समाचार पत्र कटिंग, हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, अमृत विचार, अमर उजाला एवं दैनिक भाषकर दिनांक 05.05.2026 एवं 06.05.2026 के सन्दर्भ में चाही गयी आख्या निम्न प्रारूप पर प्रेषित -

क्र० सं०	विभाग का नाम	समाचार पत्र का नाम/प्रकाशन का दिनांक	समाचार में अंकित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण	विभाग/जिला प्रशासन द्वारा किया गया निदान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) बरेली	हिन्दुस्तान बरेली दिनांक 05.05.2026	आठ माह में गिरी तीन करोड़ की टंकी, पांच घायल	जनपद बरेली के विकास खण्ड आलमपुर जाफराबाद में सरदार नगर एवं बदरई कुईया ग्रामों को सम्मिलित कर सरदार नगर बदरई कुईया पेयजल योजना का निर्माण कार्य दिनांक 21.12.2022 को आरम्भ किया गया जिसकी अनुमानित लागत रू० 3.70 करोड़ थी, पेयजल योजना के अन्तर्गत 400 KL /14 M. क्षमता का अवर जलाशय का निर्माण कराया गया एवं वितरण प्रणाली 12.491 कि०मी० लक्षित के सापेक्ष 10.480 कि०मी० डाली गयी है तथा 800 नग गृह जल संयोजन किये गये हैं। योजना में अवर जलाशय का कार्य 02.05.2023 को आरम्भ किया गया दिनांक 18.01.2025 को अवर जलाशय के निर्माण कार्य पूर्ण कर पानी भर दिया गया एवं टेस्टिंग का कार्य चल रहा था एवं पेयजल योजना में सम्मिलित दोनों ग्रामों में अवर जलाशय से सुबह शाम नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही थी। आज	
		दैनिक जागरण बरेली दिनांक 04.05.2026	ओवरहेड टैंक ढहा, दो इंजीनियर बर्खास्त, एक निलंबित -		
		अमृत विचार बरेली दिनांक 05.05.2026	एक साल में ढहा गया 3.62 करोड़ का ओवरहेड टैंक, दो इंजीनियर बर्खास्त -		



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण),बरेली।

म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006

		अमर उजाला बरेली दिनांक 05.05.2026 दैनिक भाषकर बरेली दिनांक 05.05.2026	बारिश के बाद ढहा ओवरहेड टैंक ... पांच लोग दबे, दो इंजीनियर बर्खास्त, एक जेई निलंबित -  बरेली में पानी की टंकी गिरने से 7 लोग दबे-  टंकी निर्माण की जांच को लखनऊ की टीम ने 18 बोरी में भरे सैंपल - 	दिनांक 04.05.2026 को सांयकाल 05:00 बजे अचानक अवर जलाशय नीचे गिर गया। उपरोक्त प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ एवं अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) लखनऊ द्वारा जांच हेतु अलग अलग टी.ए.सी टीम का गठन किया गया एवं उपरोक्त दोनों टीमों द्वारा इस पेयजल योजना की जांच दिनांक 05.05.2026 को की गयी। दोनों तकनीकी जांच टीमों द्वारा जांच नमूने एकत्र किये गये एवं संबंधित अनुसंधान केन्द्रों को भेजे गये। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्घटना के कारणों का पता चल पायेगा। उपरोक्त प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ के पत्रांक - 898/011 -टी०ए०सी० जांच/ 26 दिनांक 04.05.2026 एवं अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) लखनऊ के पत्रांक-377/NegativeNews/ 2025-26 / Tech-20 दिनांक 04.05.2026 द्वारा जांच हेतु अलग अलग टी.ए.सी टीम का गठन किया गया एवं उपरोक्त दोनों टीमों द्वारा इस पेयजल योजना की जांच दिनांक 05.05.2026 को की गयी। दोनों तकनीकी जांच टीमों द्वारा जांच नमूने एकत्र किये गये एवं संबंधित अनुसंधान केन्द्रों को भेजे गये। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्घटना के कारणों का पता चल पायेगा।	
--	--	---	--	--	--



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), बरेली।

म.न.-69 B, उदयन, महानगर, बरेली, पिनकोड-243006

		दैनिक जागरण बरेली दिनांक 06.05.2026	बोले ग्रामीण-जिस पर आरोप वही जांच में शामिल - 	उपरोक्त प्रकरण में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ के पत्रांक - 898/011 -टी०ए०सी० जांच/ 26 दिनांक 04.05.2026 एवं अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) लखनऊ के पत्रांक-377/NegativeNews/ 2025-26 / Tech-20 दिनांक 04.05.2026 द्वारा तकनीकी जांच टीमों का गठन किया गया जिसके सभी सदस्य टी०ए०सी० उ०प्र० जल निगम ग्रामीण लखनऊ कार्यालय एवं राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) लखनऊ से सम्बन्धित है।	
--	--	--	---	---	--

प्रतिलिपि- सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, बरेली।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बरेली।
3. जिला सूचना अधिकारी, बरेली।

अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता



सभीरा हलाके के बंध साखारनगर में गिरी 2008 सुप्रीमे कोर्ट में जल जैवम विज्ञान के टाइट बने टांटी



हॉली के माथगाऊन दिाने के बाद कैल म्बला



भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीता।

आठ माह में गिरी तीन करोड़ की टंकी, पांच घायल

जलजीवन मिशन के तहत हुआ था निर्माण, जेसीबी से हटाया गया टंकी का मलबा

शासन ने दो इंजीनियर किए
बर्खास्त, जेई निलंबित

त्यापर्याशी

[illegible][illegible]

निजी अस्पताल में भर्ती पावन सिंह

एनसीसी ने कक्षा निर्माण
खन माला जाली 21 दिसम्बर 2022: को. एनसीसी लिमिटेड हिंदुरावट में डोनेर हॉल ट्यूबों का मिशन शुरू करवाया है। इस ट्यूबों से टी. यार्ड के 1211 वर्गफुट क्षेत्र 6850 आसपास की लक्ष्यित किया जा रहा है। ट्यूब जमीन से 400 फीट ऊपर पर खोई गई है।

[illegible]

आपका एक बड़ा बेलीनी ही इतना बड़ा है कि वह एक बेलीनी

निर्माण में घंटियां रखनी के इस्तेमाल का आरोप

[illegible]

स्वच्छन्द, विशेष संज्ञाऽस्मात् । पञ्च

की कठोर प्रतिक्रिया के कारण मैं जानाबूझकर
 भीतर-भीतर दुःखित हो रहा था। परन्तु मैं
 जहाँ-तहाँ कर्मचारी समाधि स्थान और
 दुर्गमों के विचारों को ध्यान में रखकर
 प्रत्येक शब्दों के चयन पर विचारपूर्वक
 ध्यान देकर प्रत्येक शब्दों के चयन पर
 ध्यान देकर प्रत्येक शब्दों के चयन पर
 ध्यान देकर प्रत्येक शब्दों के चयन पर

■ असमयित भाषी हे निर्दोश

पर मामले की जाँच के लिए टीएचडीएनई निर्माणग्रहणी संरक्षक एनएलडी के प्रमुख कार्यालय

एजेंडी होगी ब्लैकलिस्ट

टीडी विमानों के मामले में कानूनी दायित्वों की निर्दिष्ट और टीएचडीएनई की एजेंडी का ब्लैकलिस्ट बनने का संकेत जारी किया गया है। मामले की प्रगति जाँच एनएलडी अफ्रीका कनेक्ट की ओर गई है। कनेक्ट अपनी निर्दिष्ट 24 घंटे के पीछा में अंतराष्ट्रीय स्तरों में टीएचडीएनई के कथित गुरु मामलों की समीक्षा कर अधिसूचक कार्यालय के निर्देशों को दिए

लखनऊ से जांच को आज जाएगी टीम

मल विभाग की परामर्शदाता कुलसूचक मण्डलर से बलवर्धित जांच अगले दो घण्टे के लिए जारी हुई है। जांचकर्ता के निवास से बाहर लखनऊ पुलिस की गश्ती की। ठंडी बिजली के कारणों की जांच के लिए मण्डलर की लखनऊ से टीम आयेगी। यह टीम बिजल घरों और मजिरी की मुराद को जांच करेगी। जांच करने के अगले दिनों का वह लखनऊ जायेगी।

बार काउंसिल से संबद्धता को सांकेतिक धरना

प्राप्ति। कनेक्शंस का पंजीयन प्राप्त होना और कनेक्शंस को जल्द प्रदान होना का जो संकेत मिलता है वह है कनेक्शंस का जल्द अंतिम स्थापना में संभव होना। कनेक्शंस का पंजीयन प्राप्त होना, कनेक्शंस को जल्द प्रदान होना का जो संकेत मिलता है वह है कनेक्शंस का जल्द अंतिम स्थापना में संभव होना। कनेक्शंस का पंजीयन प्राप्त होना, कनेक्शंस को जल्द प्रदान होना का जो संकेत मिलता है वह है कनेक्शंस का जल्द अंतिम स्थापना में संभव होना।

[illegible][illegible][illegible]

ओवरहेड टैंक ढहा, दो इंजीनियर बर्खास्त, एक निलंबित

संवाद सहयोगी, जागरण • भमोरा (वरेली): जल जीवन मिशन योजना के तहत सरदार नगर गांव में सात माह पहले बना ओवरहेड टैंक सोमवार को धराशायी हो गया। उसके नीचे पांच लोग दब गए, जिसमें से तीन की हालत गंभीर है। घटना का संज्ञान लेकर जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। संबंधित जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया है।

जल निगम ने हैदराबाद की एनसीसी लिमिटेड से टैंक बनवाया था, जिसमें 3.62 करोड़ रुपये खर्च हुए। सात महीने पहले इसे हैंडओवर किया गया, जिसके बाद पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण के दौरान

तरेली में आदरणा के ताट मंड



गिरी पानी की टंकी का मलबा • जागरण

गुणवत्ताहीन सामग्री देखकर विरोध दर्ज कराया था। कई अप्सरों से शिकायत की, मगर किसी ने सुनवाई नहीं की। सोमवार शाम पांच बजे कुछ ग्रामीण टैंक के नीचे स्लैब पर बैठे थे। उसी दौरान टैंक भरभराकर गिर गया। उसके मलबे में डोरीलाल, वीरपाल, रविंद्र उर्फ डब्बू, अर्जुन कश्यप और वेदपाल दब गए। उनकी चीख-पुकार सुनकर अन्य ग्रामीण मदद को दौड़े। मलबा हटाकर पांचों लोगों को बाहर निकालकर सिद्धि

- पांच घायल, जल जीवन मिशन योजना के तहत बरेली में सात माह पहले 3.62 करोड़ से निर्माण
- कार्यदायी संस्था एनसीसी के विरुद्ध प्राथमिकी, काली सूची में डालने को नोटिस जारी

विनायक अस्पताल भेजा गया। डीएम अविनाश सिंह ने देर शाम अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल लिया। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मलबे के नीचे किसी अन्य ग्रामीण के दबने की पुष्टि नहीं हुई। प्रशासन ने टैंक गिरने के कारण जानने के लिए जांच बैठ दी है। उसमें लगाई गई निर्माण सामग्री की गुणवत्ता भी देखी जाएगी।

जल शक्ति मंत्री ने दिखाई सख्ती:
जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की

सख्ती के बाद बख्शास्तगी व निलंबन की कार्रवाई के अलावा जल निगम ग्रामीण के असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ विभागीय जांच और अधिशासी अभियंता कुमकुम गंगवार के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। कार्यदायी संस्था एनसीसी लिमिटेड के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई है। वहीं टीपीआइ बीएलजी के बरेली स्थित सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को हटा दिया गया है और कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। कार्यदायी एजेंसी एनसीसी लिमिटेड और टीपीआइ बीएलजी को काली सूची में डालने का नोटिस जारी किया गया है। मामले की प्रारंभिक जांच टेक्निकल ऑडिट कमेटी को सौंपी गई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर देगी।

संबंधित स्वर >> पेज 5

एक साल में ढह गया 3.62 करोड़ का ओवरहेड टैंक, दो इंजीनियर बर्खास्त

संवाददाता, भमोरा/बरेली

अमृत विचार: आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरदार नगर में जल जीवन मिशन के तहत एक साल पहले 3 करोड़ 62 लाख रुपये से तैयार हुआ नया टैंक ढह गया। सोमवार सुबह बारिश के बाद टैंक के पिलर कमजोर होकर जमीन में धंस गए और शाम को पूरा ढांचा धराशायी हो गया। हादसे में 5 ग्रामीण भी घायल हो गए।

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने घटना का संज्ञान ले सख्त कार्रवाई की। जल निगम ग्रामीण के जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया जबकि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के सहायक अभियंता और अवर अभियंता की सेवाएं समाप्त कर दीं। जल निगम ग्रामीण के सहायक



सड़क पर बिछ टैंक का मलबा।


अभियंता के खिलाफ विभागीय जांच और अधिशासी अभियंता कुमकुम गंगवार के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। अधिशासी अभियंता ने रात में ही थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है। टीपीआई बीएलजी बरेली के सभी कर्मचारियों को हटा दिया गया है और कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। मंत्री ने एनसीसी लिमिटेड

● आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत तैयार किया गया था टैंक, जेई निलंबित मलबे में दबने से पांच लोग घायल

और टीपीआई बीएलजी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस जारी किया है। जल शक्ति मंत्री ने मामले की जांच टेक्निकल ऑडिट कमेटी (टीएसी) को सौंपी है। यह कमेटी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर देगी।

टैंक के मलबे में दबकर डोरी लाल, अर्जुन, वीरपाल, रविंद्र और नन्कू उर्फ वेदपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। एसएचओ भमोरा पवन कुमार सिंह, सीओ आंवला नितिन कुमार और लेखपाल आलोक कुमार मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

नई सुका उस दिखु प्रध न्या ने के आ आ पर को दि आ पी

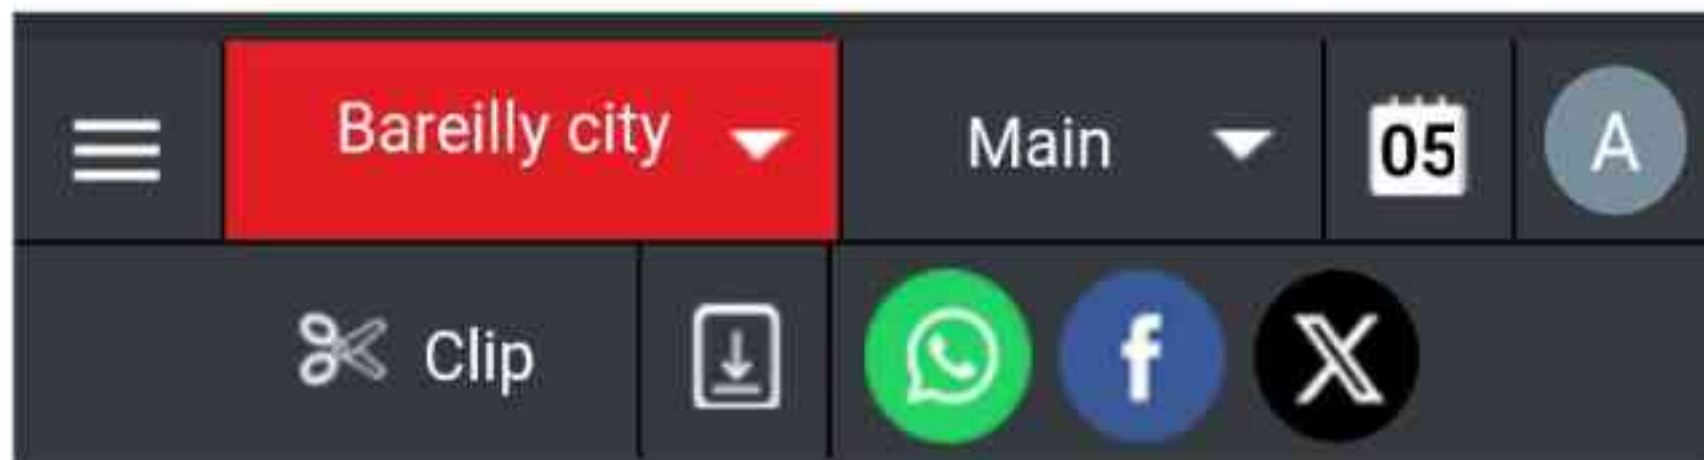

तमामात किच जायेग (मेटल में लैवरी को यह अक्षी 7 वर्ष की होगी। विचारधारा विन् सर्वोधिक समय से करप्ट व य के वासिको के स्वातंत्र्य संघर्षकार सकेने। अतः ३० ईमेल, मोबाइल व मेसेजिंग एप के जरिये भेजे जा सकेंगे समन : पेज 19

बारिश के बाद ढहा ओवरहेड टैंक... पांच लोग दबे, दो इंजीनियर बर्खास्त, एक जेई निलंबित

जल जीवन मिशन के तहत डेढ़ साल पहले 3.62 करोड़ रुपये से तैयार हुआ था टैंक निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल, निर्माणदायी संस्था एनसीसी के खिलाफ एफआईआर

भमोरा (बरेली)। आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरदारनगर में 3.62 करोड़ रुपये की लागत से डेढ़ साल पहले बना 60 फुट ऊंचा ओवरहेड टैंक सोमवार रात सड़के पांच बजे धराशायी हो गया। पांच की टैंक के पास के दो गांव के डोरीलाल (32), अर्जुन (30), वीरपाल (40), रविंद्र (50), नन्कू उर्फ वेदपाल (45) मलबे में दबकर घायल हो गए। वहां मौजूद मुखंड, ठाकुरदास, नन्कू व इब्राम भी सड़क पर जख्मी हुए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर है।

इस हादसे ने सरकारी भवनों के निर्माण में जड़ तक फैले भ्रष्टाचार की भी चेतावनी दे दी। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर निर्माणदायी संस्था एनसीसी लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही जल निगम ग्रामीण के संबंधित जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जल निगम ग्रामीण के असिस्टेंट इंजीनियर के



भमोरा के सरदार नगर में पानी की टैंकी ढहने के बाद राहत कार्य में जुटे लोग। सवाल

खिलाफ विभागीय जांच और अधिशासी अभियंता के खिलाफ करण बहाओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ टीपीआई बीएलजी के बरेली स्थित सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को हटा दिया गया है और कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ग्रामीण राज

की तरह टैंक की पास ही बैठे हुए थे, तभी अचानक एक तेज आवाज के साथ पूरी संरचना ढह गई। मौके पर बीछ-पुकात भय पड़े और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकाला। घटना के समय टैंक भूरी तरह पानी से भरा हुआ था। शाम की बारिश के बाद अचानक इसके गिरने से घायल लोग और

एजेंसी होगी ब्लैकलिस्ट

निर्माणदायी एनसीसी लिमिटेड और टीपीआई बीएलजी को ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस जारी किया गया है। नती मालने की प्राथमिक जांच टेक्निकल ऑडिट कमेटी की खरीदे गई है। कमेटी अपनी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर देगी। टीएसी रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले में गंभीर कार्रवाई होगी।

मामले की जांच एडिशनल मगर के अधिकारी और तकनीकी टीम से कराई जाएगी। शासन को मामले की जानकारी दी गई है। कार्यवाही संस्था की ओर से कराई जाए अन्य सभी कर्मों की जांच कराई जाएगी। - अखिलेश सिंह, निवासीभमोरा

कुछ ही सेंकेंड में हराहा हुआ। ग्रामीणों ने इसकी गुणवत्ता पर कई सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि खरिया सामग्री के इस्तेमाल के कारण ही टैंक गिरा है। इस टैंक के निर्माण का निम्न 21 दिसंबर 2022 को एनसीसी लिमिटेड को सौंपा गया था। नोट >> पिलर पर बैठल रखकर बनाया था टैंक : पेज 5

बरेली में पानी की टंकी गिरने से 7 लोग दबे: नीचे बैठकर ताश खेल रहे थे, साढ़े तीन करोड़ की लागत से बनी थी

बरेली | 05/05/26



शेयर

बरेली में सोमवार को पानी की टंकी गिरने से 7 लोग दब गए। ये सभी टंकी के नीचे बैठे ताश खेल रहे थे। टंकी गिरते ही काफी तेज विस्फोट जैसी आवाज आई। इसे सुनकर गांव वाले भागते हुए पहुंचे। वहां देखा तो पूरी टंकी नीचे ढह चुकी थी।

गांव वालों ने तुरंत मलबा हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल

टंकी निर्माण की जांच को लखनऊ की टीम ने 18 बोरी में भरे सैंपल

फॉलोअप

भमोरा, संवाददाता। ओवरहेड टंकी के गिरने के कारणों को पड़ताल करने लखनऊ से मंगलवार को टेक्निकल ऑडिट टीम सरदारनगर गांव पहुंची। सोमवार देर रात भी एक टीम गांव पहुंच गई थी। टीमों ने 18 बोरी में निर्माण कार्य में प्रयुक्त सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी आदि का सैंपल भरा है। सैंपल की जांच आईआईटी कानपुर और पौडब्ल्यूडी लखनऊ की टीम करेगी। टीम को 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है।

सरदारनगर गांव में सोमवार शाम साढ़े तीन करोड़ से भी अधिक लागत से बना ओवरहेड टैंक भरभराकर गिर गया। इससे में पांच ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुए। दो अन्य लोगों के भी चोट लगी। सोमवार देर रात ही हादसे के बाद लखनऊ से एक टीम जांच के लिए सरदारनगर पहुंच गई थी। मंगलवार सुबह दस बजे टेक्निकल

- लखनऊ से आई दो टीमों ने लिए टूटी टंकी के सैंपल
- सैंपल की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा गिरने का कारण

लखनऊ से आई टीम ने मंगलवार को सैंपल लिए। सैंपल की जांच होगी। जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। टंकी का निर्माण तालाब की जमीन पर नहीं किया गया था। सैंडिल टेस्ट में जमीन के पास होने के बाद ही निर्माण कार्य कराया गया था। - कुमकुम गंगवार, एक्सप्रेस जल निगम

ऑडिट टीम भी आ गई। सैंपलिंग टेक्नीशियन एडवाइजर विश्व दीपक, चोके लितोरिया, अरबी राम अभियंता जल निगम जैन मुखदाबाद आदि ने गिरी हुई टंकी के निर्माण में



भमोरा के गांव सरदार नगर में सोमवार को टंकी गिरने में मलबे के सैंपल भरती टीम।

लगे ईट, सरिया, सीमेंट, रेत आदि के 18 बोरी में सैंपल लिए। सैंपलिंग टेक्नीशियन एडवाइजर विश्व दीपक ने बताया कि ईट, सरिया, सीमेंट और रोड़ा को जांच के लिए लखनऊ

पौडब्ल्यूडी को लैब भेजा जाएगा। वहां से रिपोर्ट आने के बाद ही गुणवत्ता का पता चलेगा। ओवरहेड की शीट (चादर) आईआईटी कानपुर में जांच को भेजी जाएगी। लैब

से जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारी तय कर दोषियों पर कार्रवाई होगी।

घायलों की हालत में सुधार: एसडीएम विदुषी सिंह तथा प्रधान नसरीन फात्मा ने बताया कि टंकी के

मनमाने ढंग से सैंपल लेने का आरोप

उधर, सरदारनगर के प्रधान पति सरताज मंसूरी के साथ ग्रामीण जाबिर हुसैन, सुबोधु शर्मा, राजनीश पाठक, अजय चौहान, अबनेश कुमार, नरेश शर्मा, संजीव पाठक, सचिन चौहान आदि ने ईट, रोड़ा आदि का मनमाने तरीके से सैंपल लेने का आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि टंकी के निर्माण के दौरान पिलर बनाए गए थे। पिलर में मानक से हटकर पतली सरिया लगाई गई थी। सरिया को ऐसे ही लपेट दिया गया था। किसी भी सरिया को टेस्टिंग नहीं किया गया। घटिया सीमेंट के साथ गंगा नदी से रेत मंगाकर लगाने की बात कही। लोगों का आरोप है कि निर्माणकर्ताओं ने तालाब की मिट्टी से घाटकर टंकी का निर्माण किया था।

मलबे में दबकर घायल हुए लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और उनकी हालत में सुधार हो रहा है। प्रधान पति सरताज मंसूरी ने घायलों के इलाज का खर्चा परिवार को दिए जाने की मांग की है।